

# 图 纸 目 录

[illegible]

设计人：黄开宇

专业负责人：黄开宇

项目设计总负责人：林家淼

[illegible]






签 名

会签专业

签 名

会签专业


电气	暖通空调		
建筑	结构	给排水	

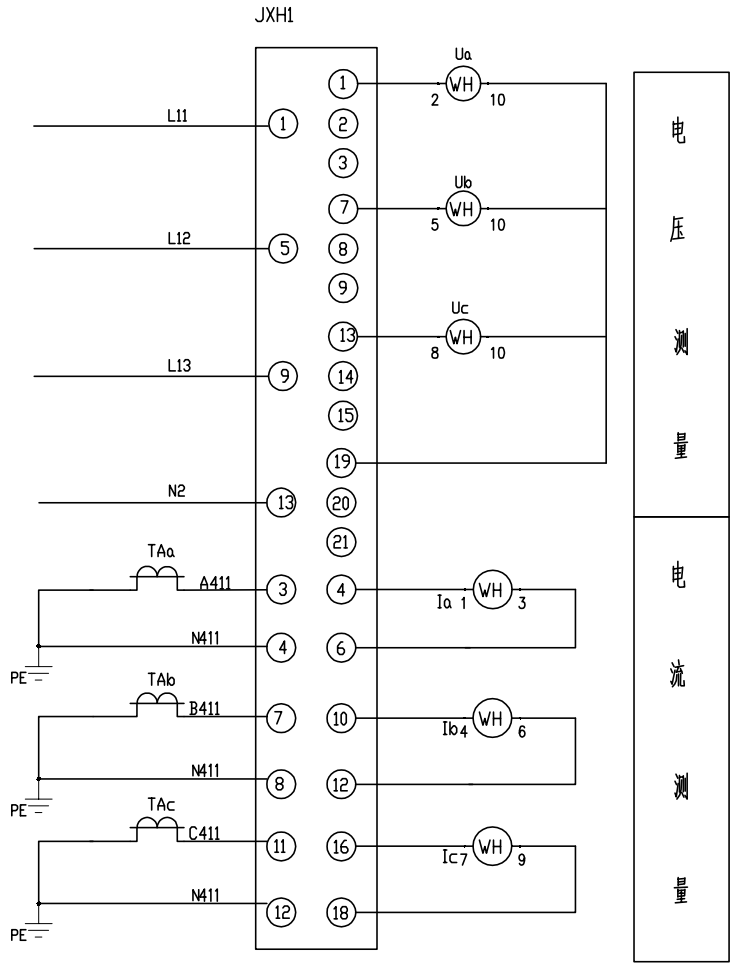

电能表接线原理图

序号	原件代号	原件名称	型号规格	数量	备注
01	WH	多功能电子表	DTS 3X1.5(6)A 3x380V 0.5级	1	
02	JXH1	试验接线盒	JHV4A3-V33	1	
03	TA	电流互感器	0.2S 50/5	3	

试验接线盒

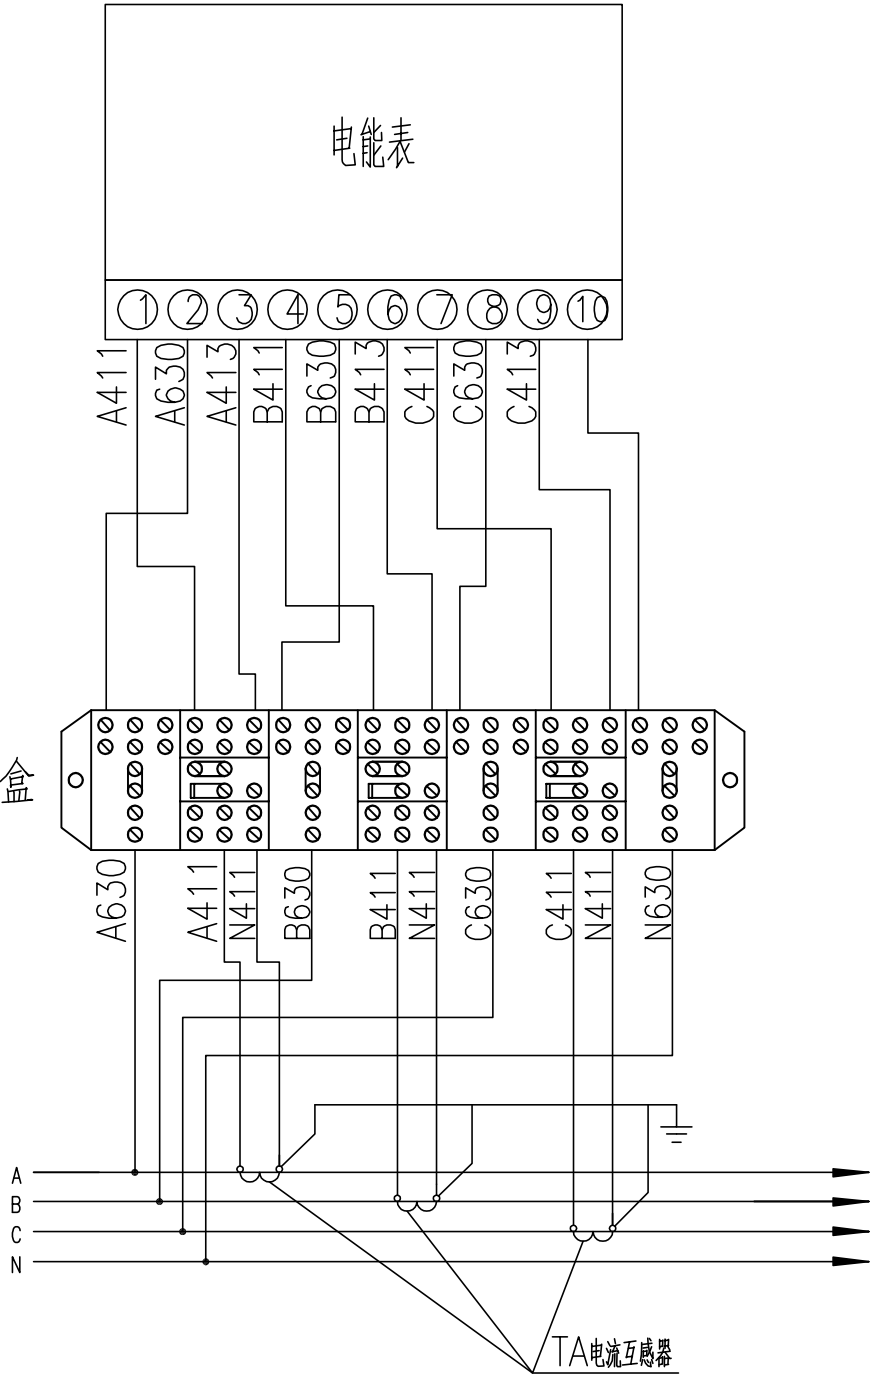

电能表接线图

合作单位

盖章区

华 蓝 设 计  
(集团)有限公司

Hualan Design & Consulting Group

工程设计证书：甲级A245002849

设计总负责人	林家淼	
注册师		
执行设计总负责人		
制图人	黄开宇	
设计人	黄开宇	
专业负责人	黄开宇	
执行专业负责人		
校核人	李渊	
审核人	邓子伟	
审定人		

建设单位

中油广西田东石油化工总厂  
销售有限公司

项目名称（子项名称）

中油广西田东石油化工总厂  
销售有限公司百色城东加油站  
（光伏）

图名

电能表接线图  
电能表接线原理图

设计号	设计阶段
GY2019131-1	施工图

专业	日期
电气	2023. 12

版本号  
V1


图号  
DQ-03







设计变更/补充通知单

<div><div><div>华 蓝 设 计</div><div>(集团)有限公司</div><div>Hualan Design &amp; Consulting Group</div><div>工程设计证书：甲级A245002849</div></div></div>	建设单位 中油广西田东石油化工总厂销售有限公司	设计号： GY2019131-1	编号： DQTZ-01			
	项目名称 中油广西田东石油化工总厂销售有限公司 百色城东加油站	设计阶段： 施工图	第 1 页 共 1 页			
	子项名称 光伏	专业： 电气	日期： 2024. 07			
<div>变更/补充原因简述及内容：</div> <div>根据业主采购要求，本次变更光伏组件、逆变器型号，详见DQ-02A、DQ-04A~05A。</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>注册执业章</div><div>勘察设计专用章</div></div>						
附图共 3 张, 附图编号：DQ-02A、DQ-04A~05A						
设计 黄开宇	专业负责人 黄开宇	校核 李渊	审核 邓子伟	审定	设计总负责人 林家淼	会签