



基础平面布置图 1:100

M-1 1:20
柱顶居中布置

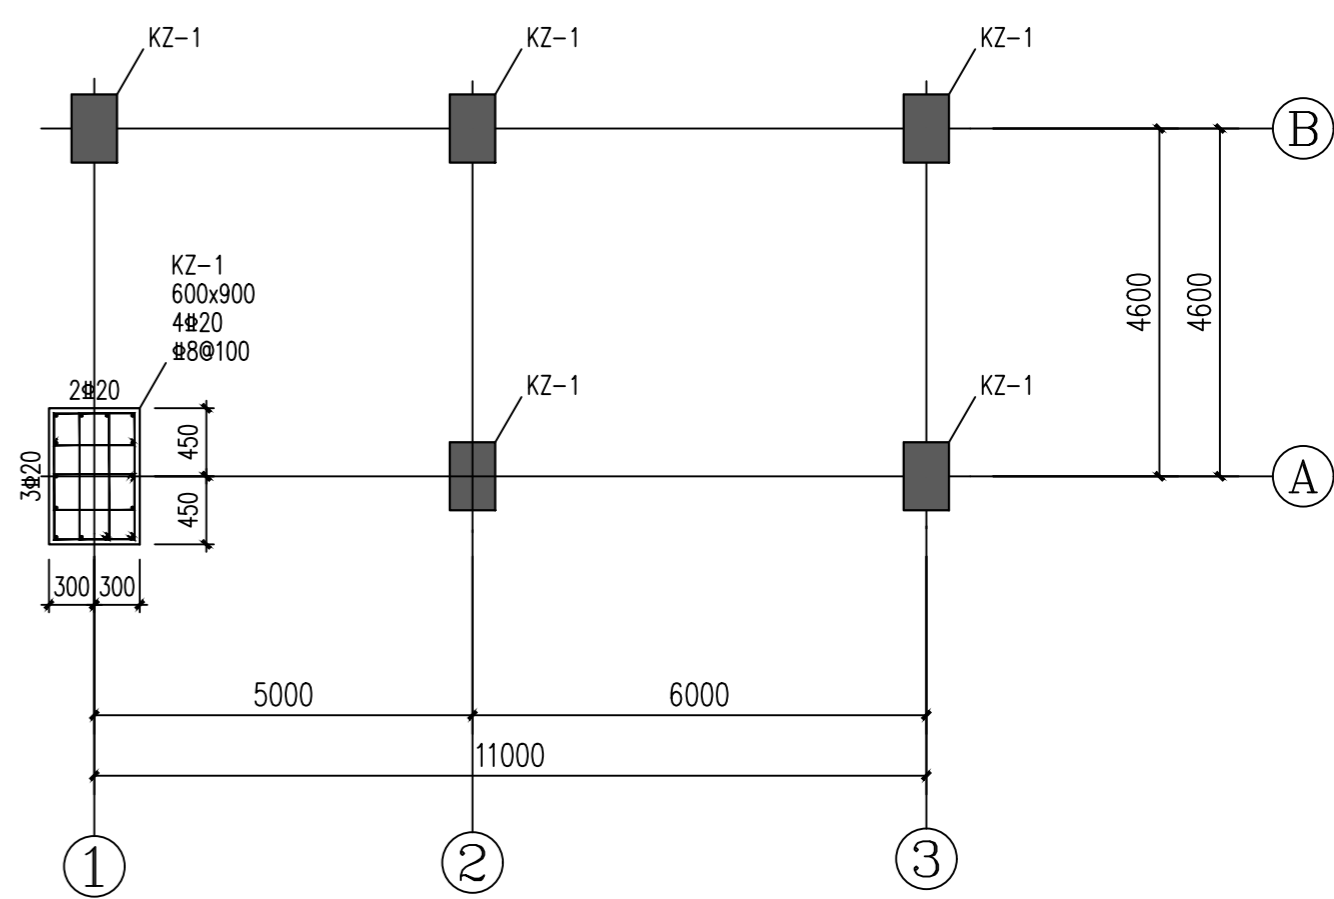

框架柱施工图 1:100

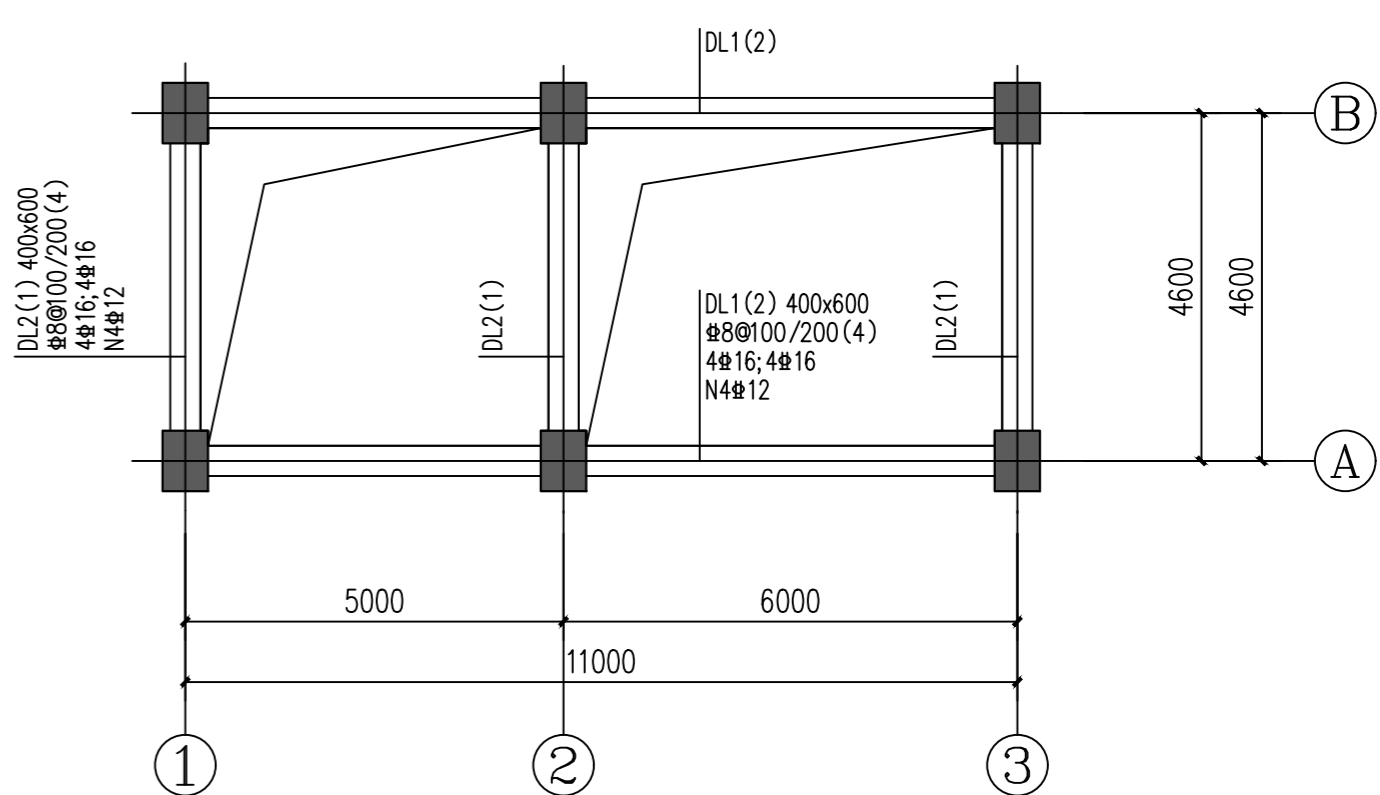

地梁施工图 1:100

- 说明:
- 本工程采用钢筋砼独立基础，持力层必须坐落在原土层(细砂层)上，地基承载力按 $f_k=150Kpa$ 设计。
 - 基础、筏板底标高为-2.500m。
 - 柱KZ1顶标高为0.600m，柱底锚固于钢筋砼独立基础内；地梁 DL1、2 顶标高为-0.600m。
 - 基础、地梁均采用 C30 钢筋混凝土。
 - 基础垫层为 100 厚C20 素混凝土，宽出边各100mm。
 - 地梁两侧及底部回填 200mm 厚粗砂。
 - 与本图标注相关钢筋构造详图参见国家建筑标准设计图集《22G101-3》。
 - ±0.000 相对标高为室外地坪。

内蒙古霍宁碳素有限责任公司					
标记	数量	修改者	批准者	日期	成型车间二期工段黑法 除尘设备改造项目 (土建)
设计			项目负责人		
制图			审定		基础、框架梁、柱施工图
校对			总工程师		
审核			主管经理		霍林郭勒市 智星工程设计咨询有限公司
描图			2024年08月编制		